


8. Centrale Termoelettrica

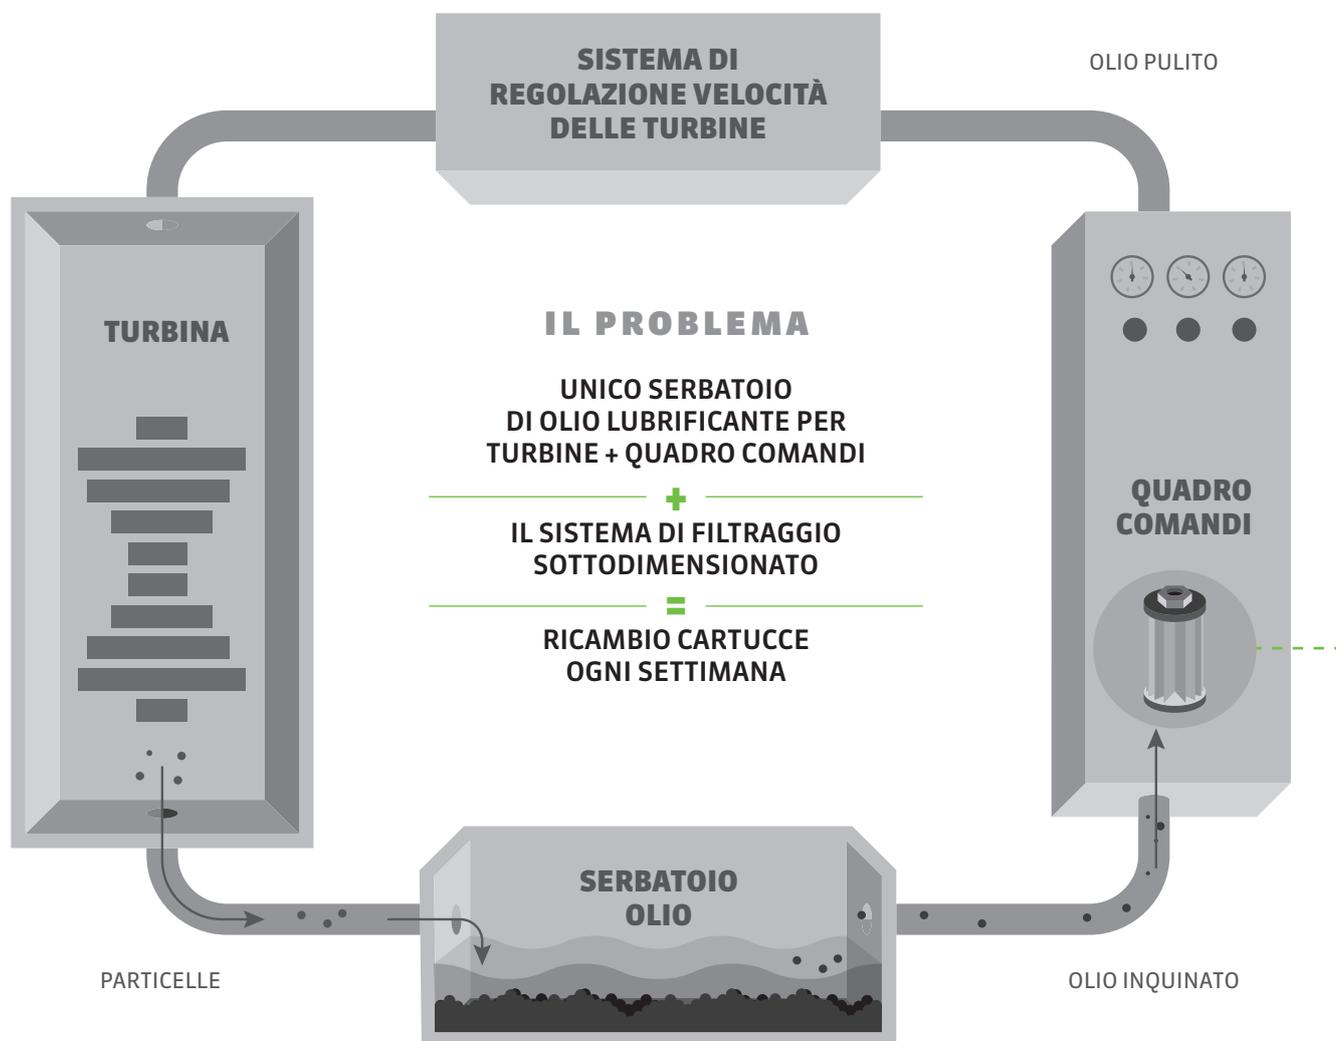


LA FORNITURA DE LA RICAMBI UDINESE

I consulenti de La Ricambi Udinese hanno analizzato attentamente l'impianto e preparato il dimensionamento ideale per tutto il sistema delle turbine, passando da una filtrazione sotto dimensionata ad una adeguata alle reali esigenze dell'impianto in analogia con gli standard delle valvole usate in aeronautica.

PRIMA



DOPO



QUANTO È STATO RISPARMIATO?

LA CENTRALE CAMBIAVA
UN FILTRO DA 450€
OGNI SETTIMANA

= € 1.800/MESE
= € 21.600/ANNO

DOPO L'INTERVENTO
NELL'ARCO DI DODICI MESI
SI SONO SPESI SOLO € 4.200